






























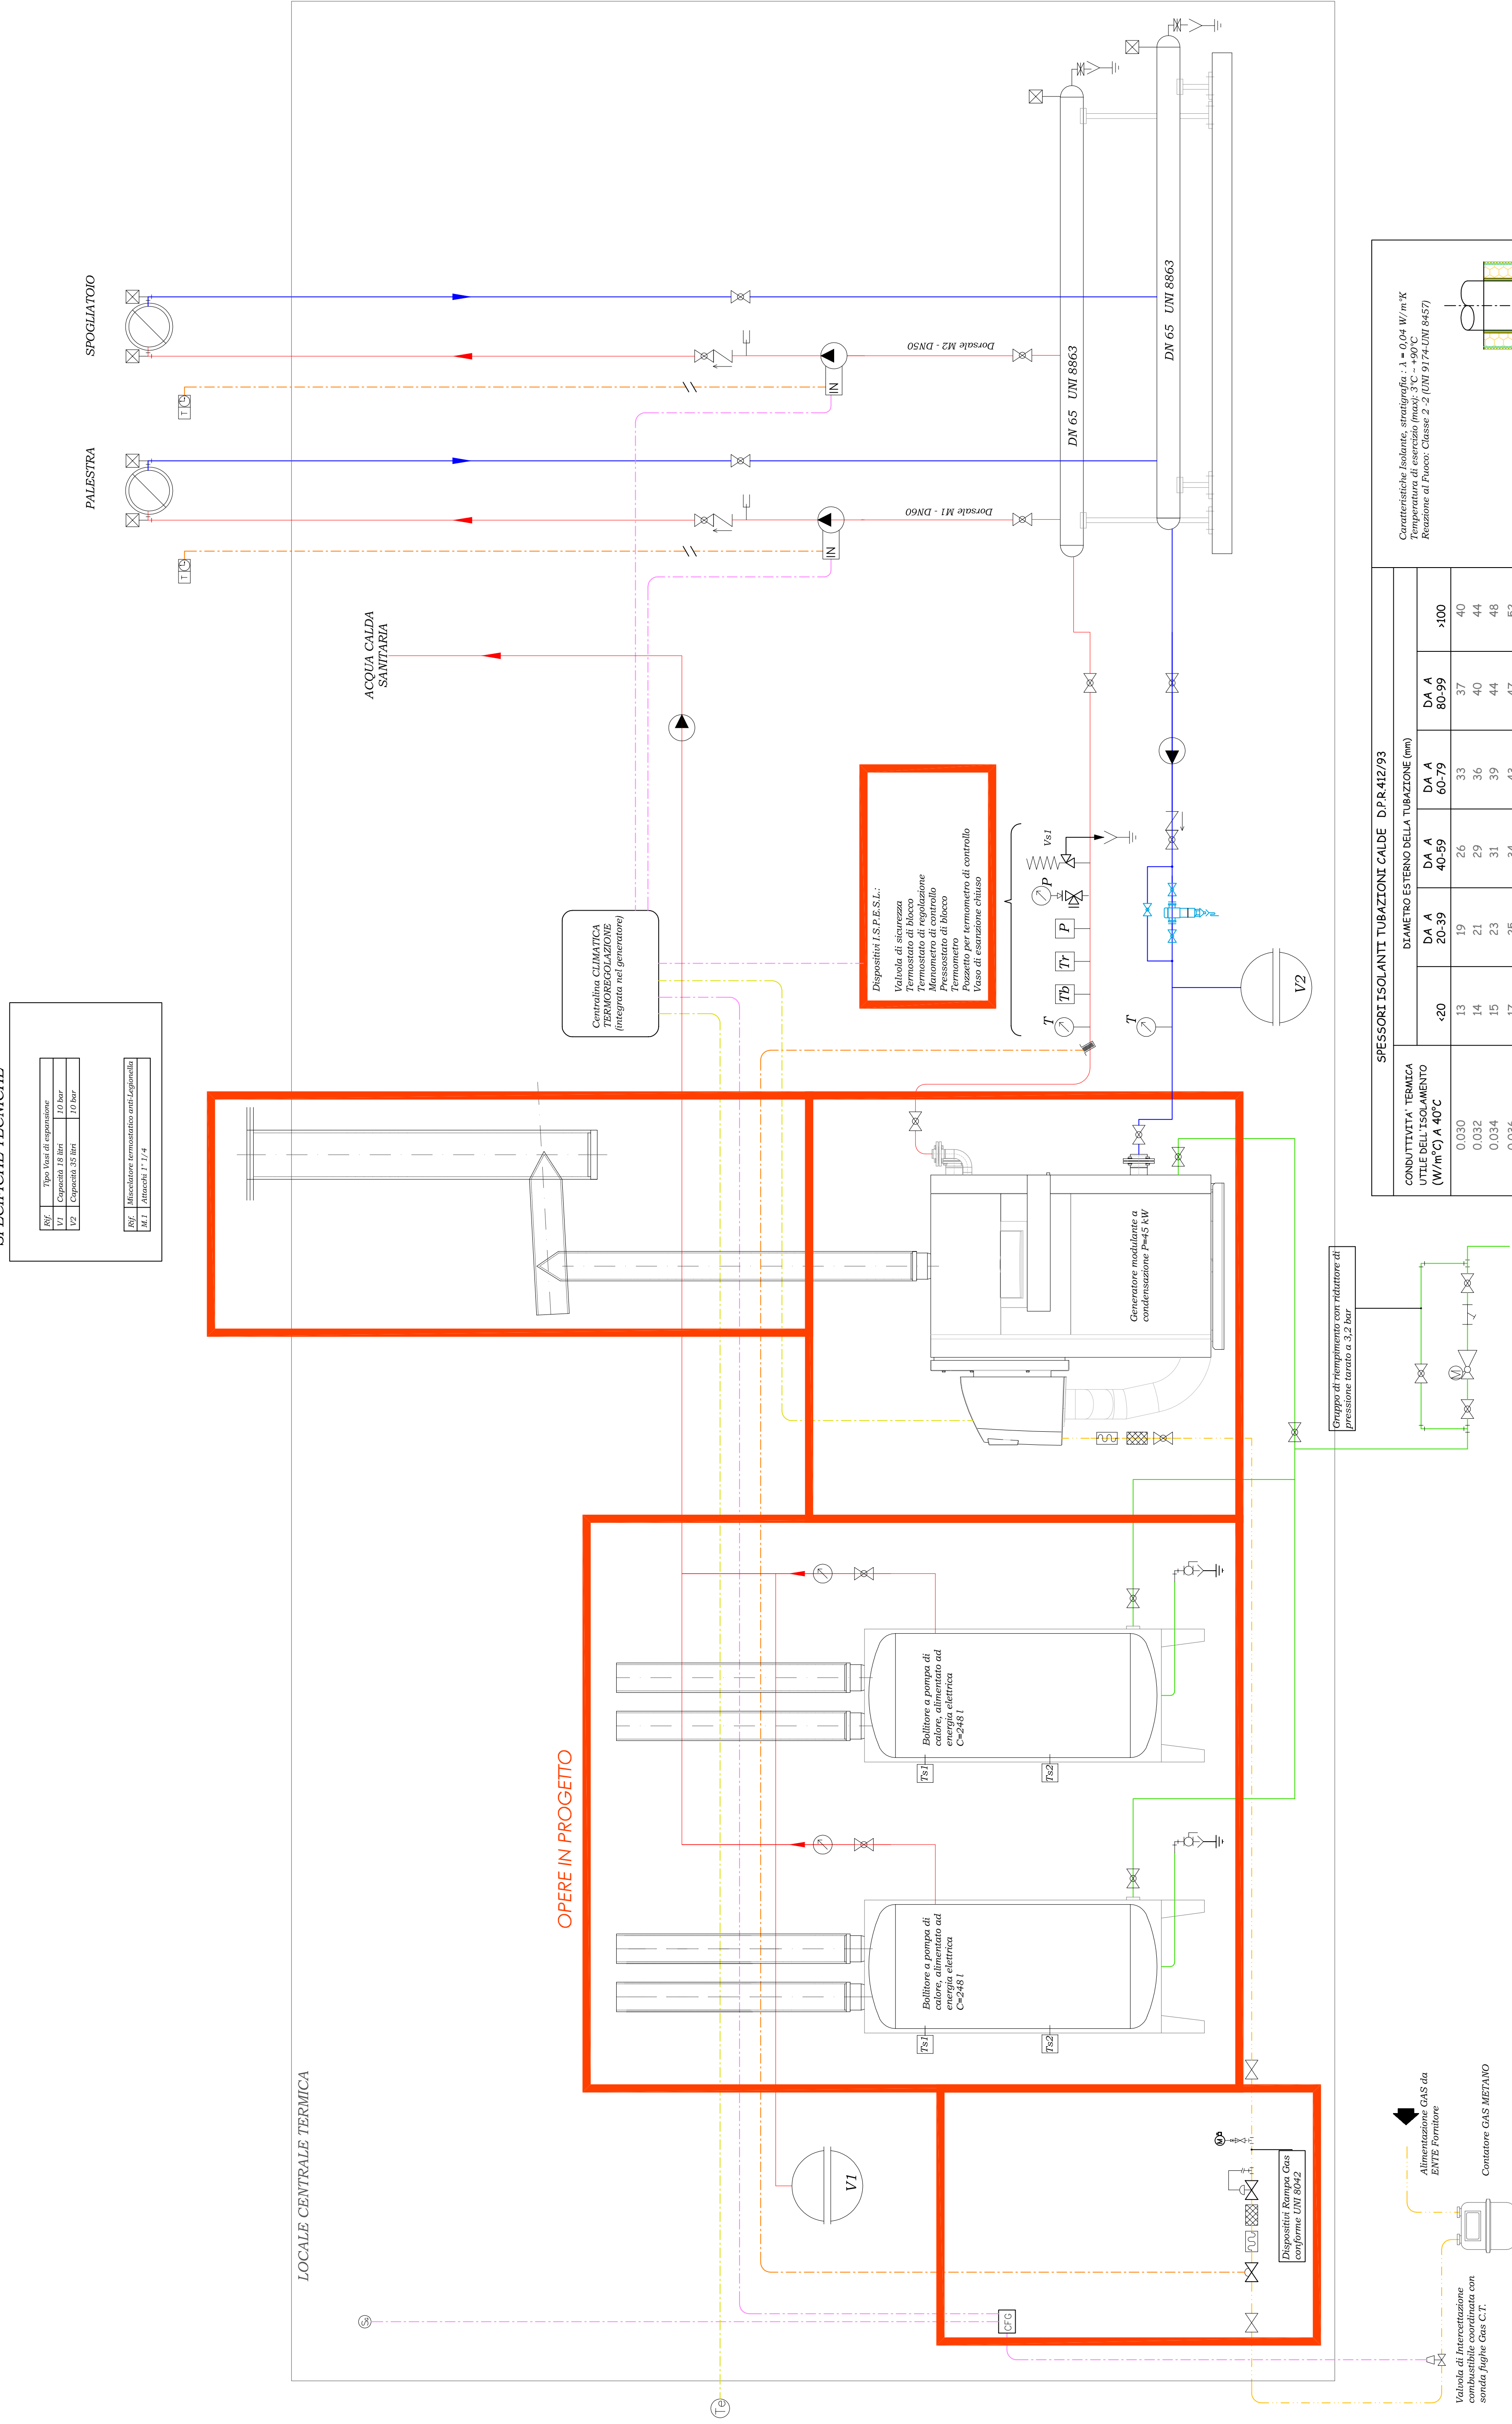


LEGENDA

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | Valvola di intercettazione | | |
|  | Valvola di ritorno | | |
|  | Sonda Termometrica f.s. 120 °C | | |
|  | Manometro acqua o gas con attacco controllato | | |
|  | Termostato di regolazione | | |
|  | Termostato di sicurezza con riarmo manuale | | |
|  | Pozzetto termometrico | | |
|  | Filtro acqua o gas | | |
|  | Pressostato di sicurezza con riarmo manuale | | |
|  | Sonda gas | | |
|  | Vaso di espansione a diaphragma | | |
|  | Circolatore singolo | | |
|  | Dispositivo sfogo aria automatico | | |
|  | Valvola di intercettazione combustibile | | |
|  | Valvola di sicurezza certificata | | |
|  | Inbuto di scarico | | |
|  | Defangatore | | |
|  | Centralina fughe gas | | |
|  | Valvola intercettazione combustibile normalmente chiusa | | |
|  | Valvola miscelatrice a 3 vie | | |
|  | Stabilizzatore di pressione | | |
|  | Filtro | | |
|  | Giunto antiribatte | | |
|  | Andata acqua calda riscaldamento multistrato | | |
|  | Ritorno acqua calda riscaldamento multistrato | | |
|  | Gas metano | | |
|  | Acqua fredda potabile | | |
|  | Ricircolo acqua calda sanitaria | | |
|  | Acqua calda sanitaria miscelata | | |
|  | Collegamenti elettrici | | |
|  | Tubo capillare | | |



SPECIFICI ISOLANTI TUBAZIONE CALDE D.P.R.412/93						
CONDUTTIVITA' TERMICA (W/M°C) A 140°C	DIM. ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)	DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)				DA A 80-99
		DA A 20-29	DA A 30-39	DA A 40-49	DA A 50-59	
0,030	13	19	26	33	37	40
0,032	14	21	29	36	40	44
0,034	15	23	31	39	44	48
0,036	17	25	34	43	47	52
0,038	18	28	37	46	51	56
0,040	20	30	40	50	60	60
0,042	22	32	43	54	65	64
0,044	24	35	46	58	63	69
0,046	26	38	50	62	68	74
0,048	28	41	54	66	72	79
0,050	30	44	58	71	77	84

Caratteristiche Isolante, stratigrafia : $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
Temperatura di esercizio (max): $3^\circ\text{C} \sim +90^\circ\text{C}$
Reazione al Fuoco: Classe 2 -2 (UNI 9174-UNI 8457)

